



SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR  
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex

## COMMUNE DE TROUHHAUT

Dissimulation des réseaux  
Grande Rue, rue du Tilleul et rue de la Fontaine  
Réseaux issus des postes H61 "Trouhaut"  
et PSSA "Les Carres"

### PLAN DE DEPOSE

AVANT PROJET

N° ENEDIS : DB24/010967

Echelle: 1/1000



SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR  
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex  
Tél. (03 80 89 89 20) Fax: (03 80 89 89 89)

N° DE DOSSIER  
ER231/C  
TECHNICIEN  
Anne QUEULIN





15 rue de la Vallée - ZAC Grand  
Bât 231A - 21074 Trouhaut  
Cedex 2  
Tél. (03 80 89 89 89)  
Fax: (03 80 89 89 89)

Dossier N° 17131

INDICE	DESIGNATION ET SUIVI	DATE
A	AVANT PROJET	29/01/2017

### PLAN DE SITUATION

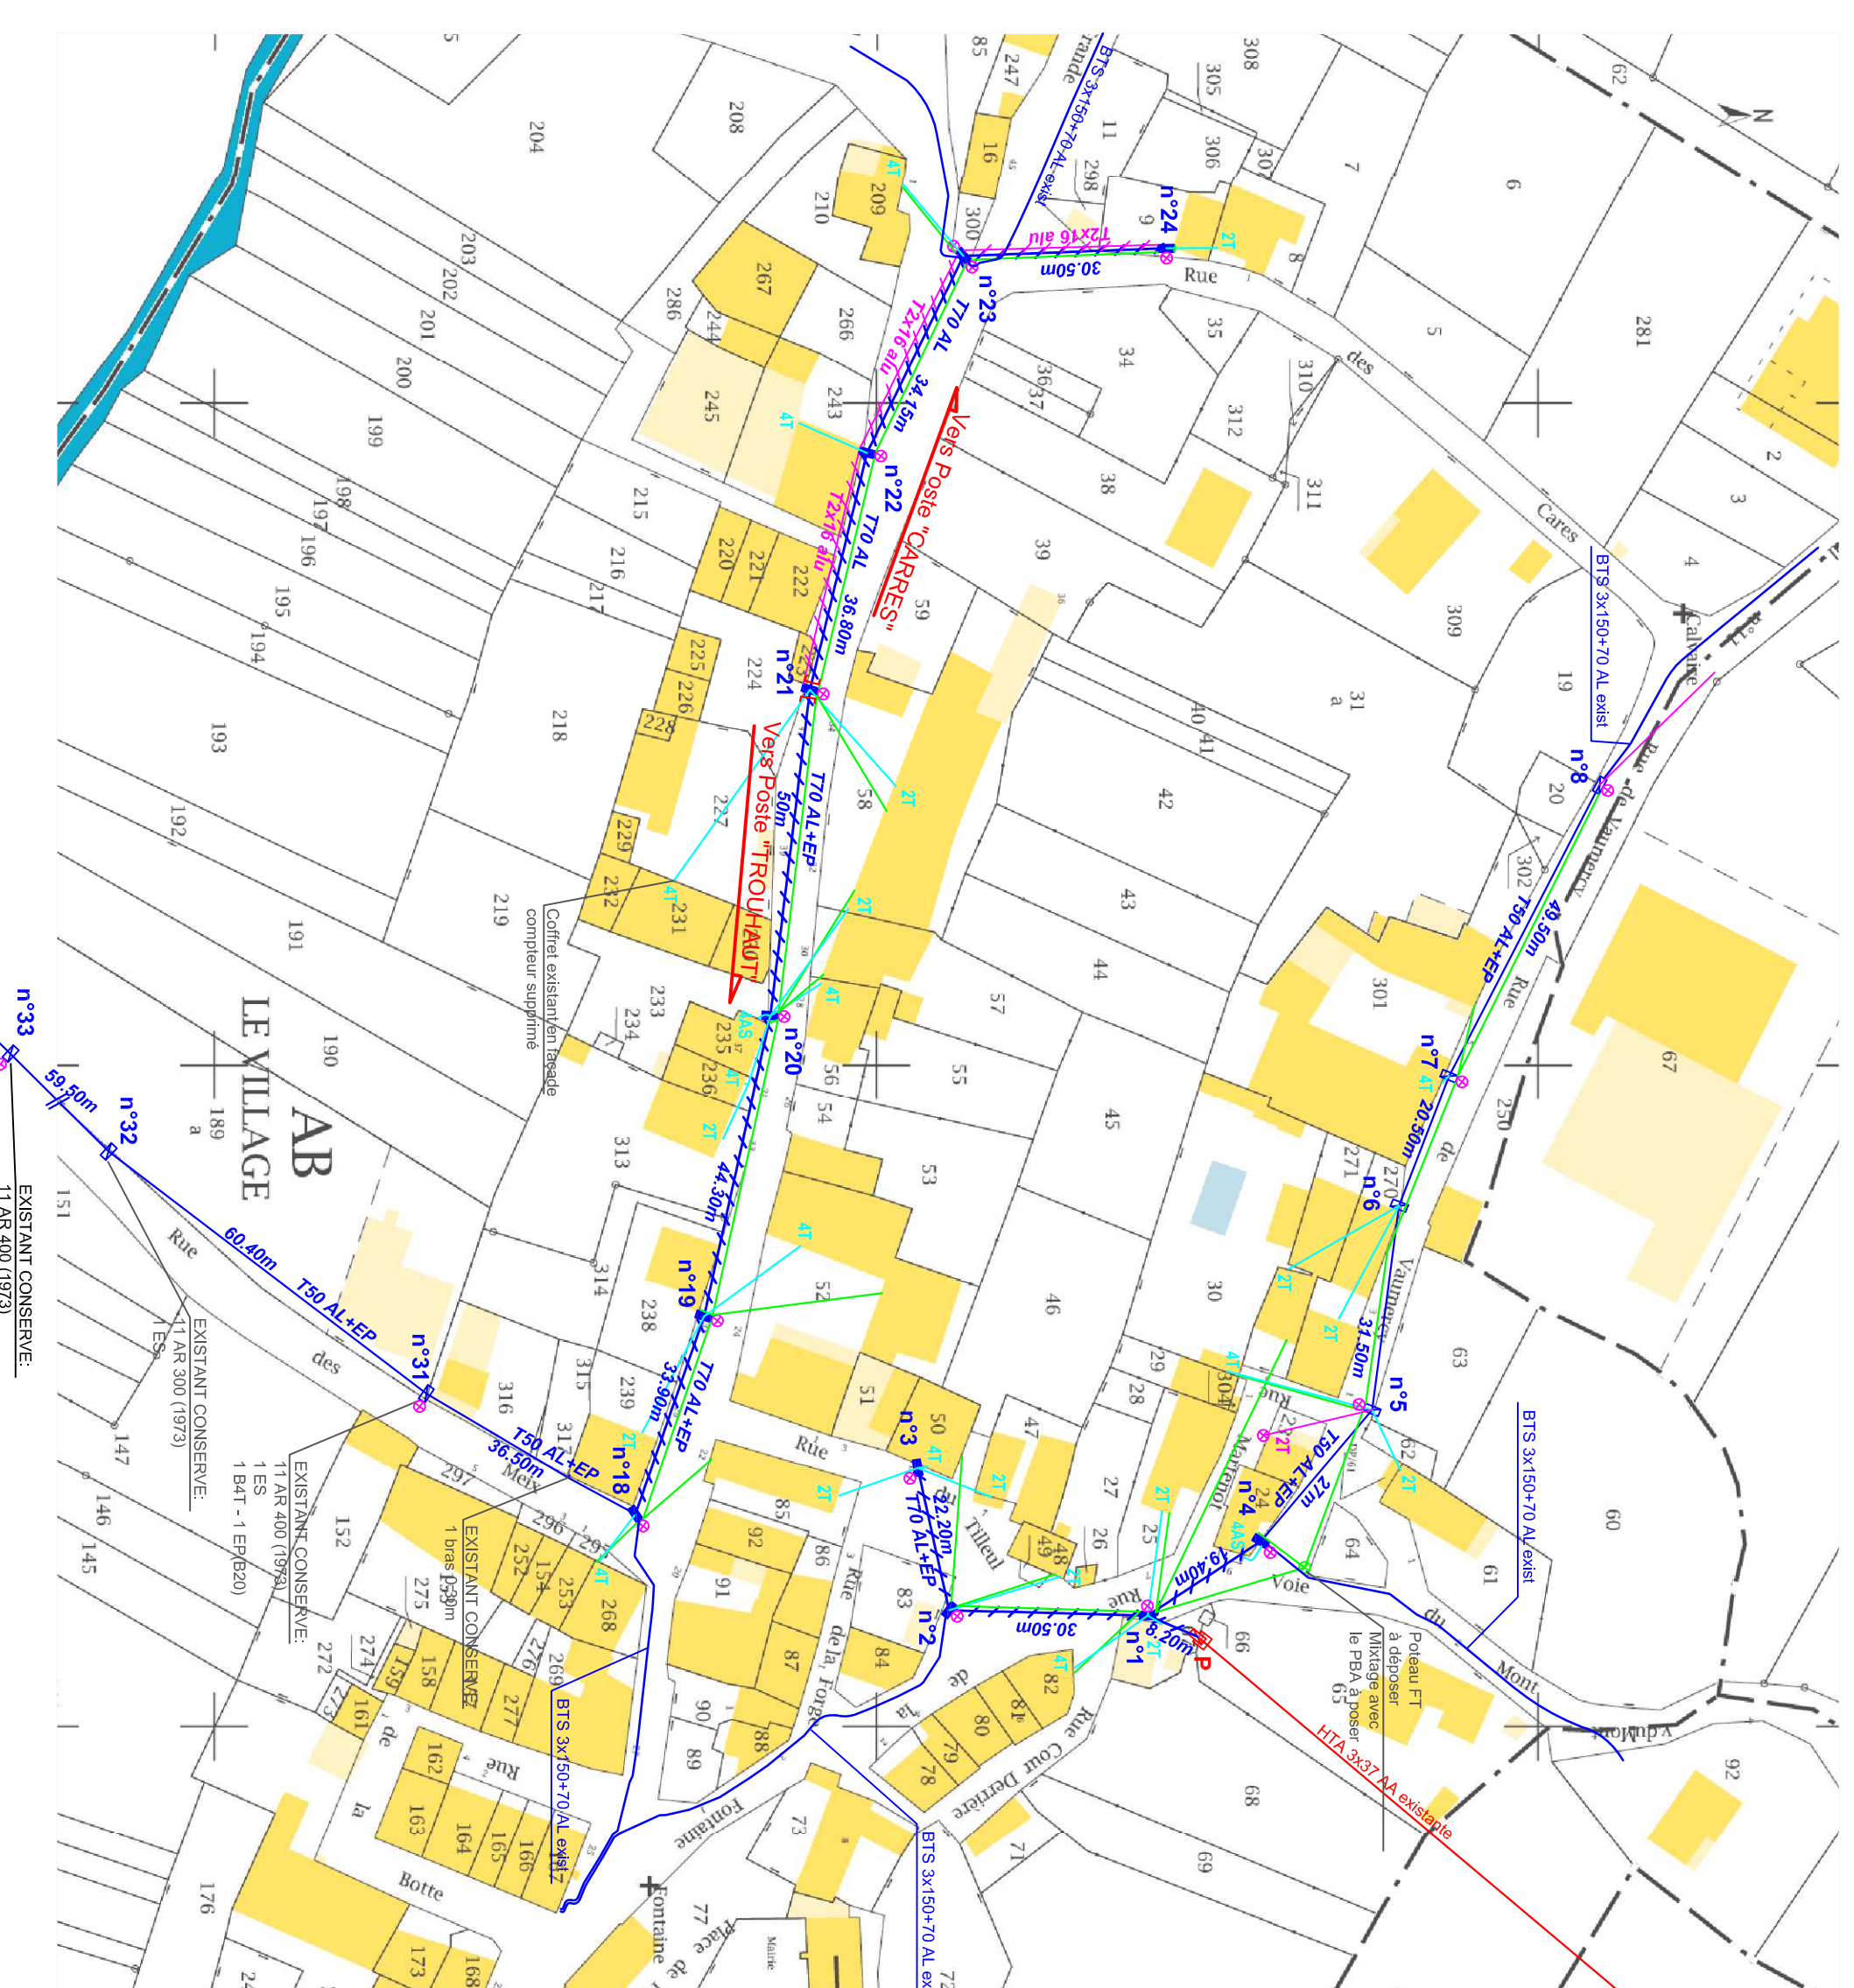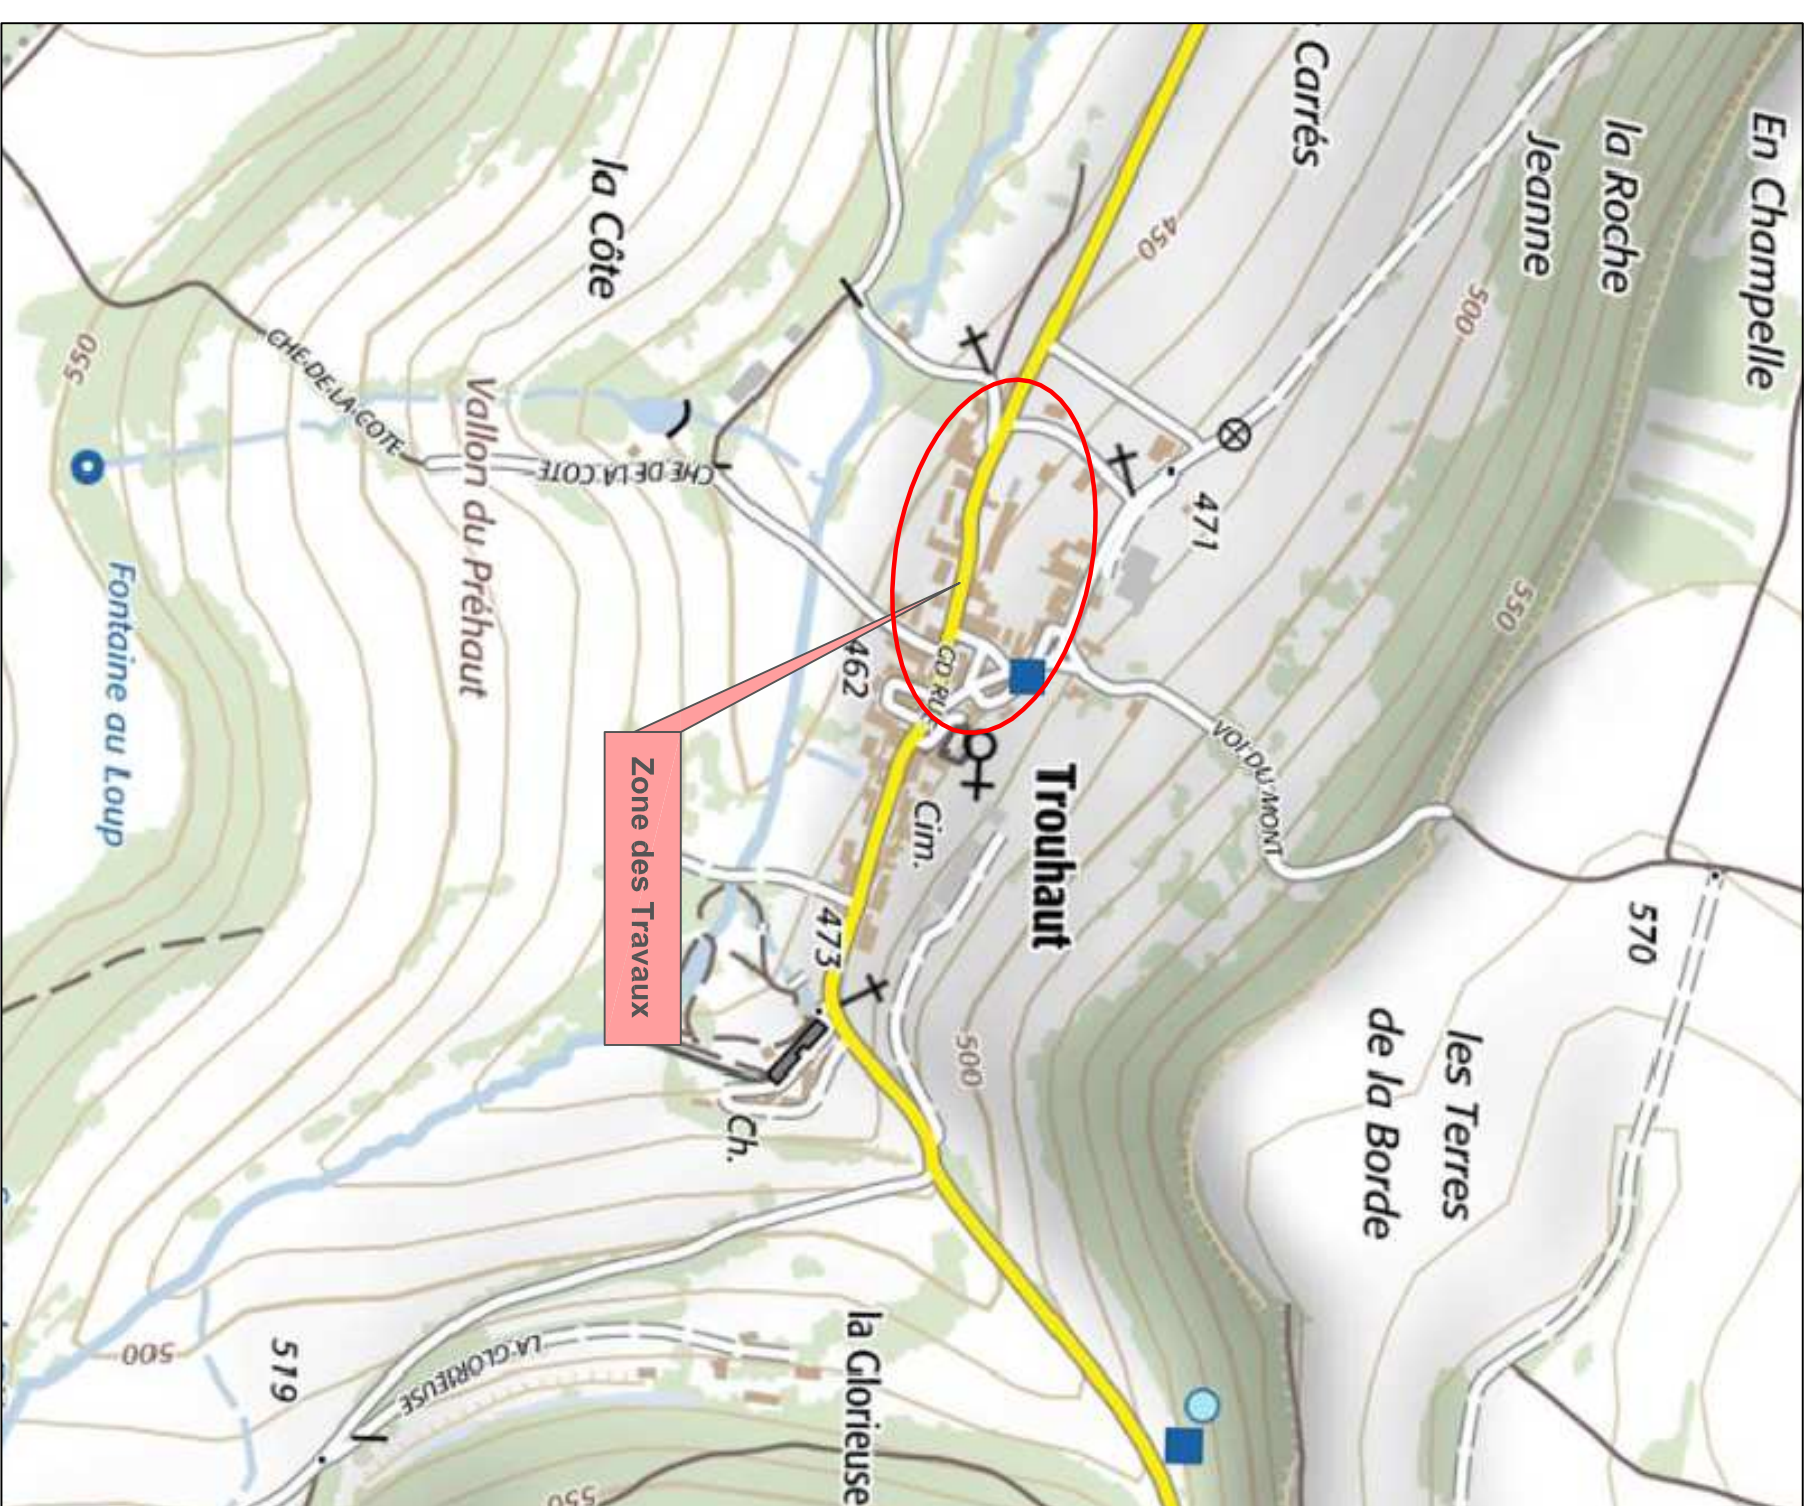

<b>P</b>	ESTIMATION CONSENTE: Rég. 11.46.1000 (1972) 1 ES - 2 CANAL 1 ES - 2 CANAL 1 ES - 2 CANAL 1 ES - 2 CANAL 1 ES - 2 CANAL 1 ES - 2 CANAL 1 ES - 2 CANAL	<b>n°18</b>	A. DÉPOSE: Rég. 10.3.0204 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS
----------	--	-------------	--

<b>n°1</b>	A. DÉPOSE: Rég. 12.46.1000 (1972) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS	<b>n°2</b>	A. DÉPOSE: Rég. 11.0.0204 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS
<b>n°3</b>	A. DÉPOSE: Rég. 11.46.400 (1972) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS	<b>n°4</b>	A. DÉPOSE: Rég. 11.46.400 (1972) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS
<b>n°20</b>	A. DÉPOSE: Rég. 10.0.0202 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS	<b>n°21</b>	A. DÉPOSE: Rég. 10.3.2.0202 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS

<b>n°5</b>	ESTIMATION CONSENTE: Rég. 10.46.100 (1973) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS	<b>n°6</b>	ESTIMATION CONSENTE: Rég. 10.46.100 (1973) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS
<b>n°7</b>	ESTIMATION CONSENTE: Rég. 10.46.100 (1973) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS	<b>n°8</b>	ESTIMATION CONSENTE: Rég. 10.46.100 (1973) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS
<b>n°22</b>	A. DÉPOSE: Rég. 10.46.100 (1973) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS	<b>n°23</b>	A. DÉPOSE: Rég. 10.46.100 (1973) 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS

<b>n°24</b>	A. DÉPOSE: Rég. 10.3.0204 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS 1 ES - 1 B4T - 1 BAS
-------------	--

DEPOSE DE CONDUCTEURS AERIENS			
Torçons	Sections	Cable géo	
P - n°3	T 70 AL	60,90m	
n°1 - n°4	T 70 AL - EP	19,40m	
n°18 - n°24	T 70 AL - EP	229,65m	
	TOTAL	309,95m	