

# COMMUNE DE MESSIGNY-ET-VANTOUX

Dissimulation des réseaux  
VANTOUX - Rue du Château  
Réseau issu du poste "Vantoux"

## PLAN DE DEPOSE

AVANT PROJET  
N° ENEDIS : DB24/013308


Echelle: 1/1000

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR  
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON Cedex  
Tél: 03 80 50 99 20 Fax: 03 80 50 99 39

N° DE DOSSIER  
ER248/C  
TECHNICIEN  
Anne GUEULIN

INDICE	DESIGNATION ET SUIVI	DATE
A	AVANT PROJET	09/03/2018

DEPOSE DE CONDUCTEURS AERIENS		
Triplois	Sections	Cable g10
d1 - d5	5 Rues	172,80m
d6 - d8	TOTAL unitaire	864,00m
	T70 + EP Alu	80,00m
	TOTAL	80,00m
d8 - FT EP	EP T2x16' Alu	42,00m
	TOTAL	42,00m

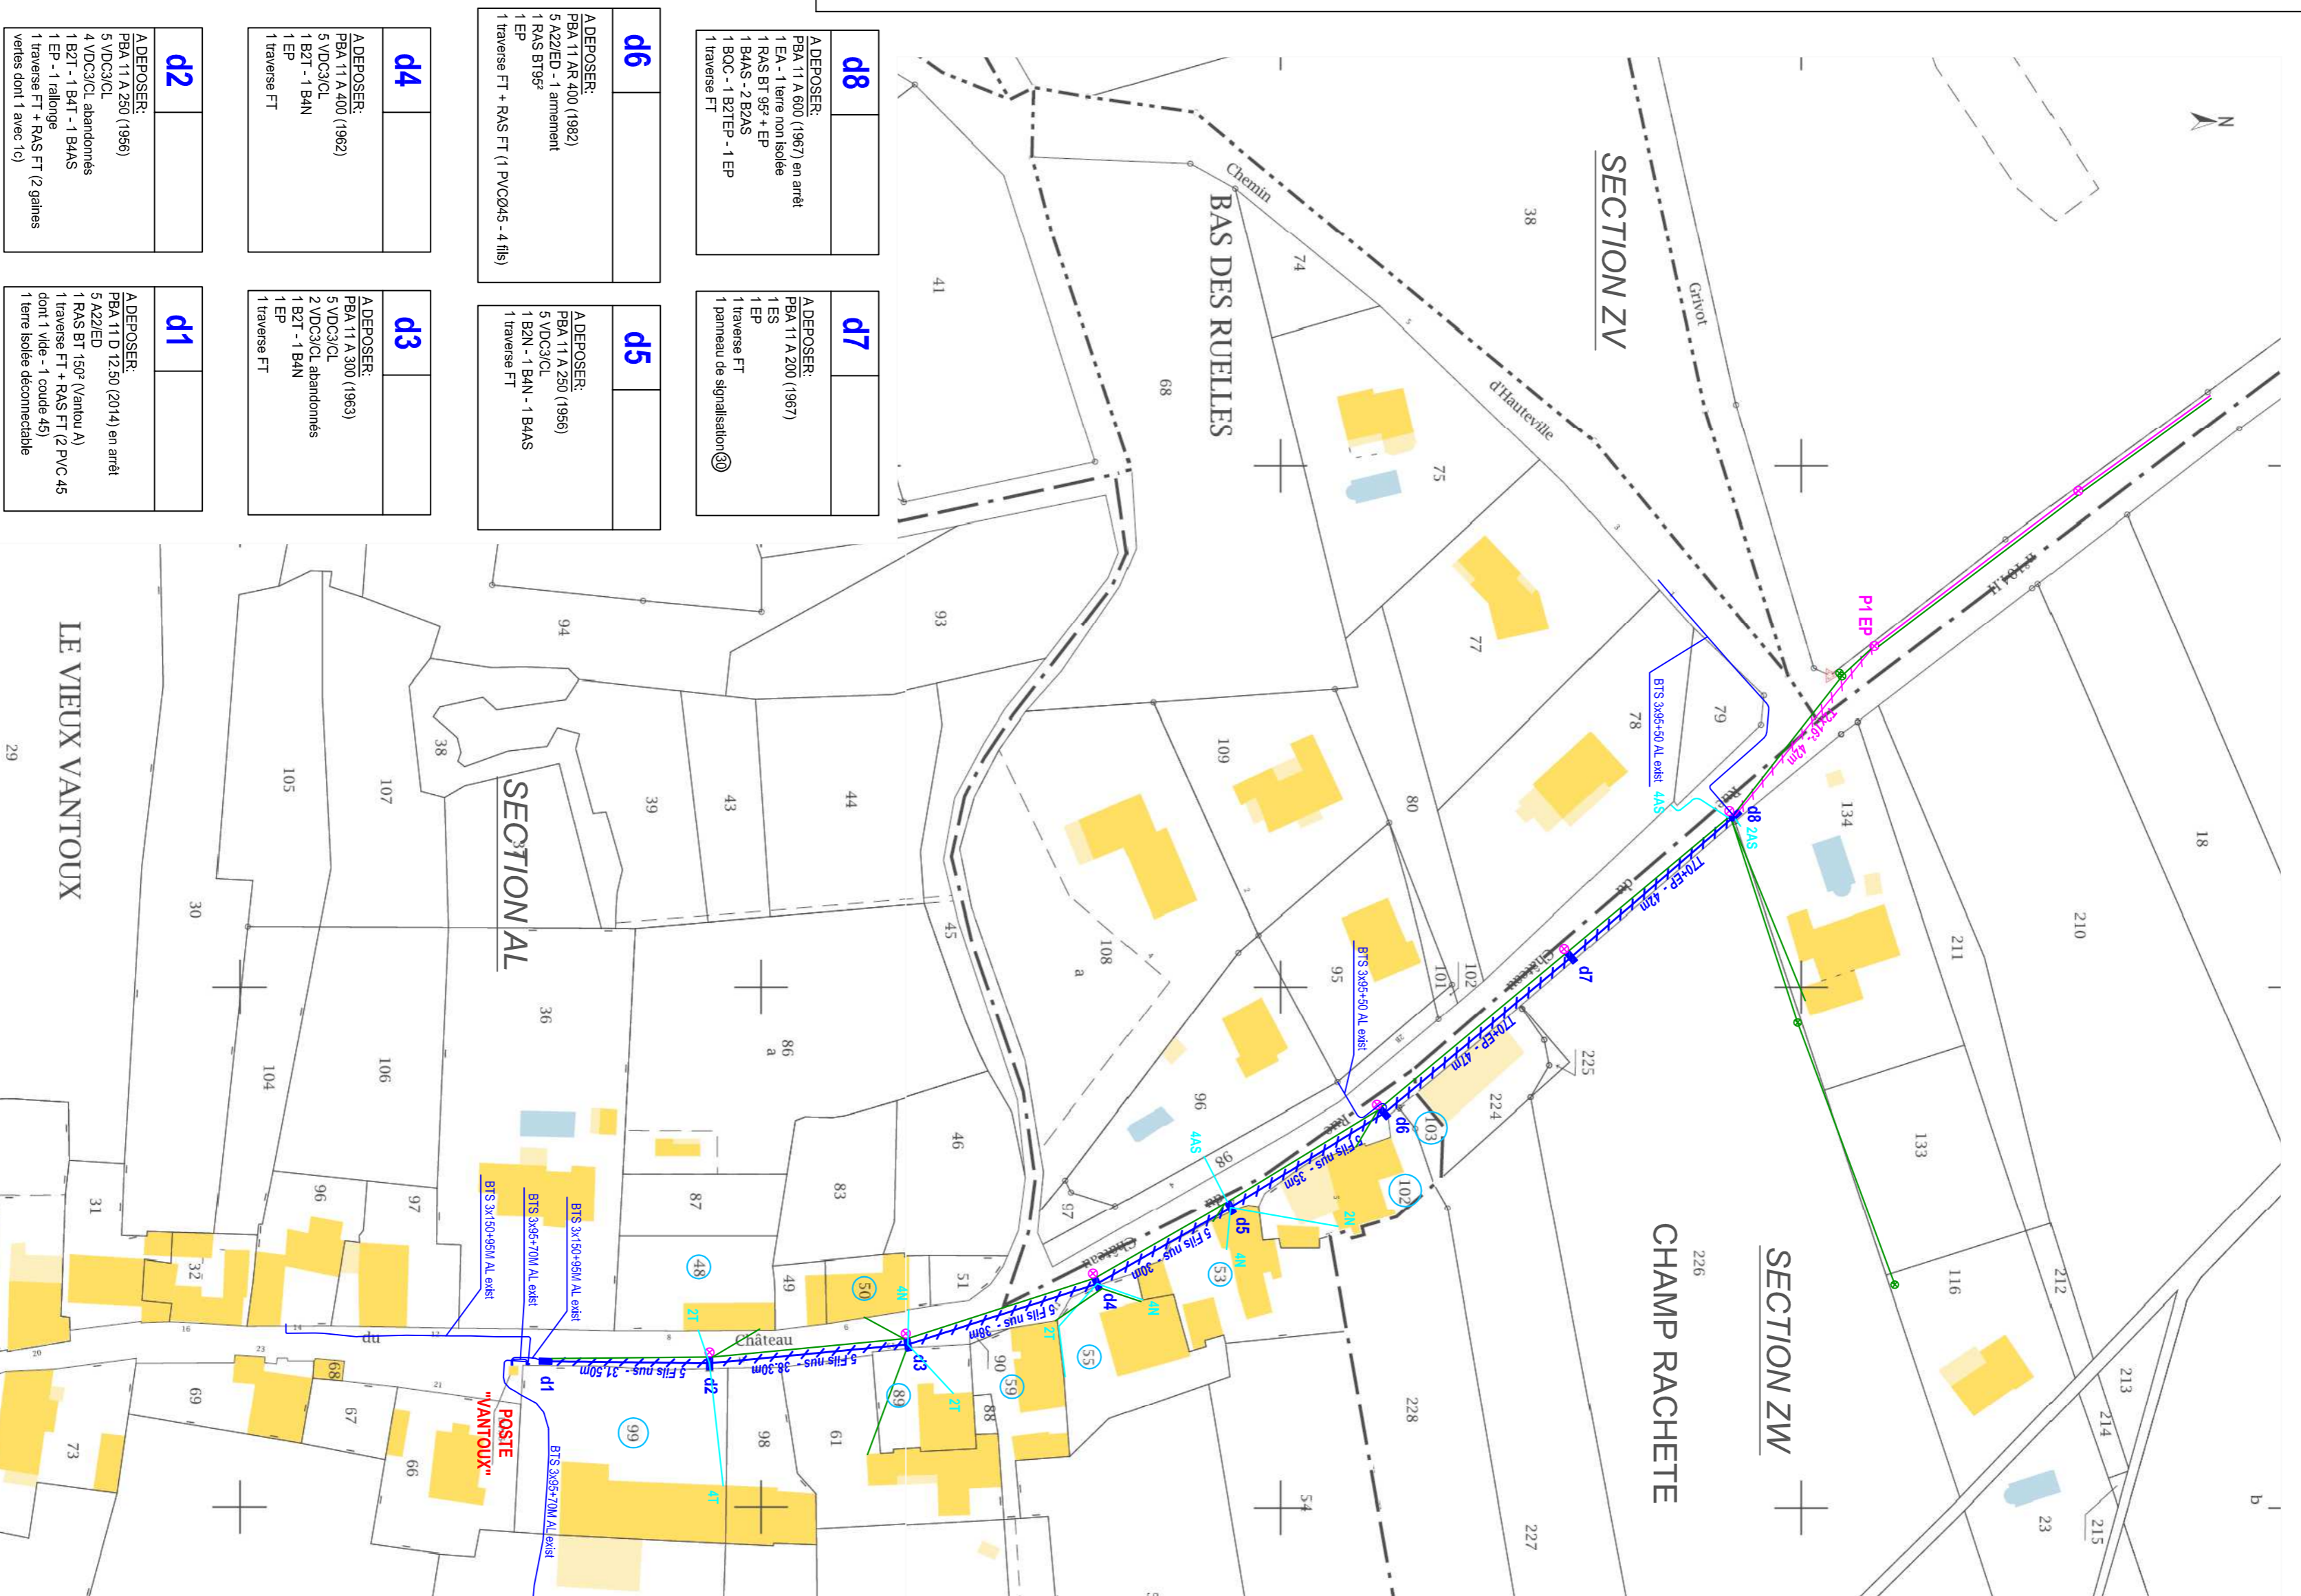

- d8** A.DEPOSER: PBA T1 A 200 (1987) en arêt  
1 EA - 1 traverse FT  
1 RAS BT 90° + EP  
1 RAS - 2 BNAS  
1 BOC - 2 ZEP - 1 EP  
1 traverse FT
- d7** A.DEPOSER: PBA T1 A 200 (1987)  
1 EA - 1 traverse FT  
1 RAS BT 90° + EP  
1 RAS - 2 BNAS  
1 BOC - 2 ZEP - 1 EP  
1 traverse FT
- d5** A.DEPOSER: PBA T1 A 200 (1987)  
5 A2ZED - 1 s'amenant  
1 BSN - 1 BAN - 1 BNAS  
1 traverse FT
- d6** A.DEPOSER: PBA T1 A 400 (1982)  
5 A2ZED - 1 s'amenant  
1 BSN - 1 BAN - 1 BNAS  
1 traverse FT + RAS FT (1 PVC44 - 4 fil)
- d4** A.DEPOSER: PBA T1 A 400 (1982)  
5 VCC/CCL  
1 EP - 1 BAN  
1 traverse FT
- d2** A.DEPOSER: PBA T1 A 200 (1987)  
5 VCC/CCL  
4 VCC/CCL abandonnés  
1 EP - 1 BAN - 1 BNAS  
1 traverse FT + RAS FT (2 gaines  
vertes dont 1 avec 1c)
- d1** A.DEPOSER: PBA T1 D 250 (2014) en arêt  
5 VCC/CCL  
4 VCC/CCL abandonnés  
1 RAS BT 150° (Vantoux A)  
1 traverse FT + RAS FT (2 PVC 45  
dont 1 vide - 1 coude 45)  
1 traverse FT + RAS FT (2 gaines  
vertes dont 1 avec 1c)

## PLAN DE SITUATION

