

SECTION AB

SECTION ZE

**TANGENTE HTA
150/150Alu
Projetée**

**Jumelés
13AR1000
A DEPOSER**

**POSTE
CABINE HAUTE
"GRANCEY"
P1**

HTA 54AM A DEPOSER

**12AR400
A DEPOSER**

**12AR400
A DEPOSER**

COMMUNE DE GRANCEY-SUR

1 CABLE HTA 3x150² Alu A POSER

SECTION ZE

SECTION AB

**2 CABLES
HTA 150Alu
EXISTANTS**

**POSTE
"EGLISE"**

SECTION AB

SECTION ZH

**Traversée R.D.
Fonçage à réaliser**

COMMUNE D'AUTRICOURT


SECTION ZE

COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE

GRANCEY-SUR-OURCE

LES COURTELANDES


EXISTANT



Support béton 10AR1000
 A CONSERVER
 H61 "POMPAGE" existant
 Armement + H61 + équipements
 à changer de côté
 AZN-54AM-3 CT 175.40
 RL 40/300


**HTA aérien
 54.6² Almelec
 A POSER**

A IMPLANTER



A POSER:
 Support 10D8
 Fouille 0.65x
 Armement N
 AZN-54AM-3
 Confection 1
 Parafoudres
 MALT des m

Armoire type AC3M
 -Pose armoire de coupure t
 -Plate-forme à réaliser -
 -Couleur RAL 6003 (Vert d
 -Encombrement armoire: 2.
 -Connexion 2 câbles HTA 3
 -Connexion 1 câble HTA 3
 -MALT des masses boucle

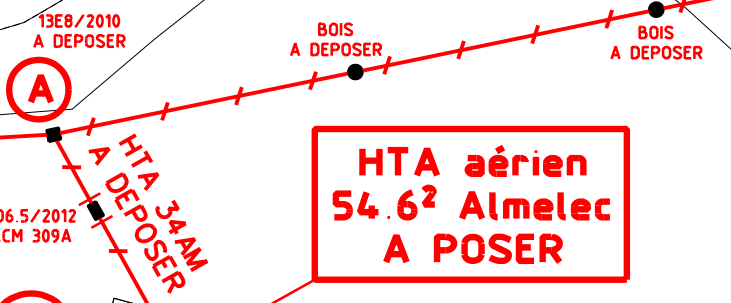

P2

3

**1 CABLE
 HTA 3x95² Aiu
 A POSER**

2

**2 CABLES
 HTA 3x150² Aiu
 A POSER**

F1


**Traversée R.D.
 Fonçage à réaliser L:8m**

**Traversée R.D.
 2 fonçages à réaliser L:8m**

SECTION ZH

LE TOMOY

Chemin dit du Val Monge

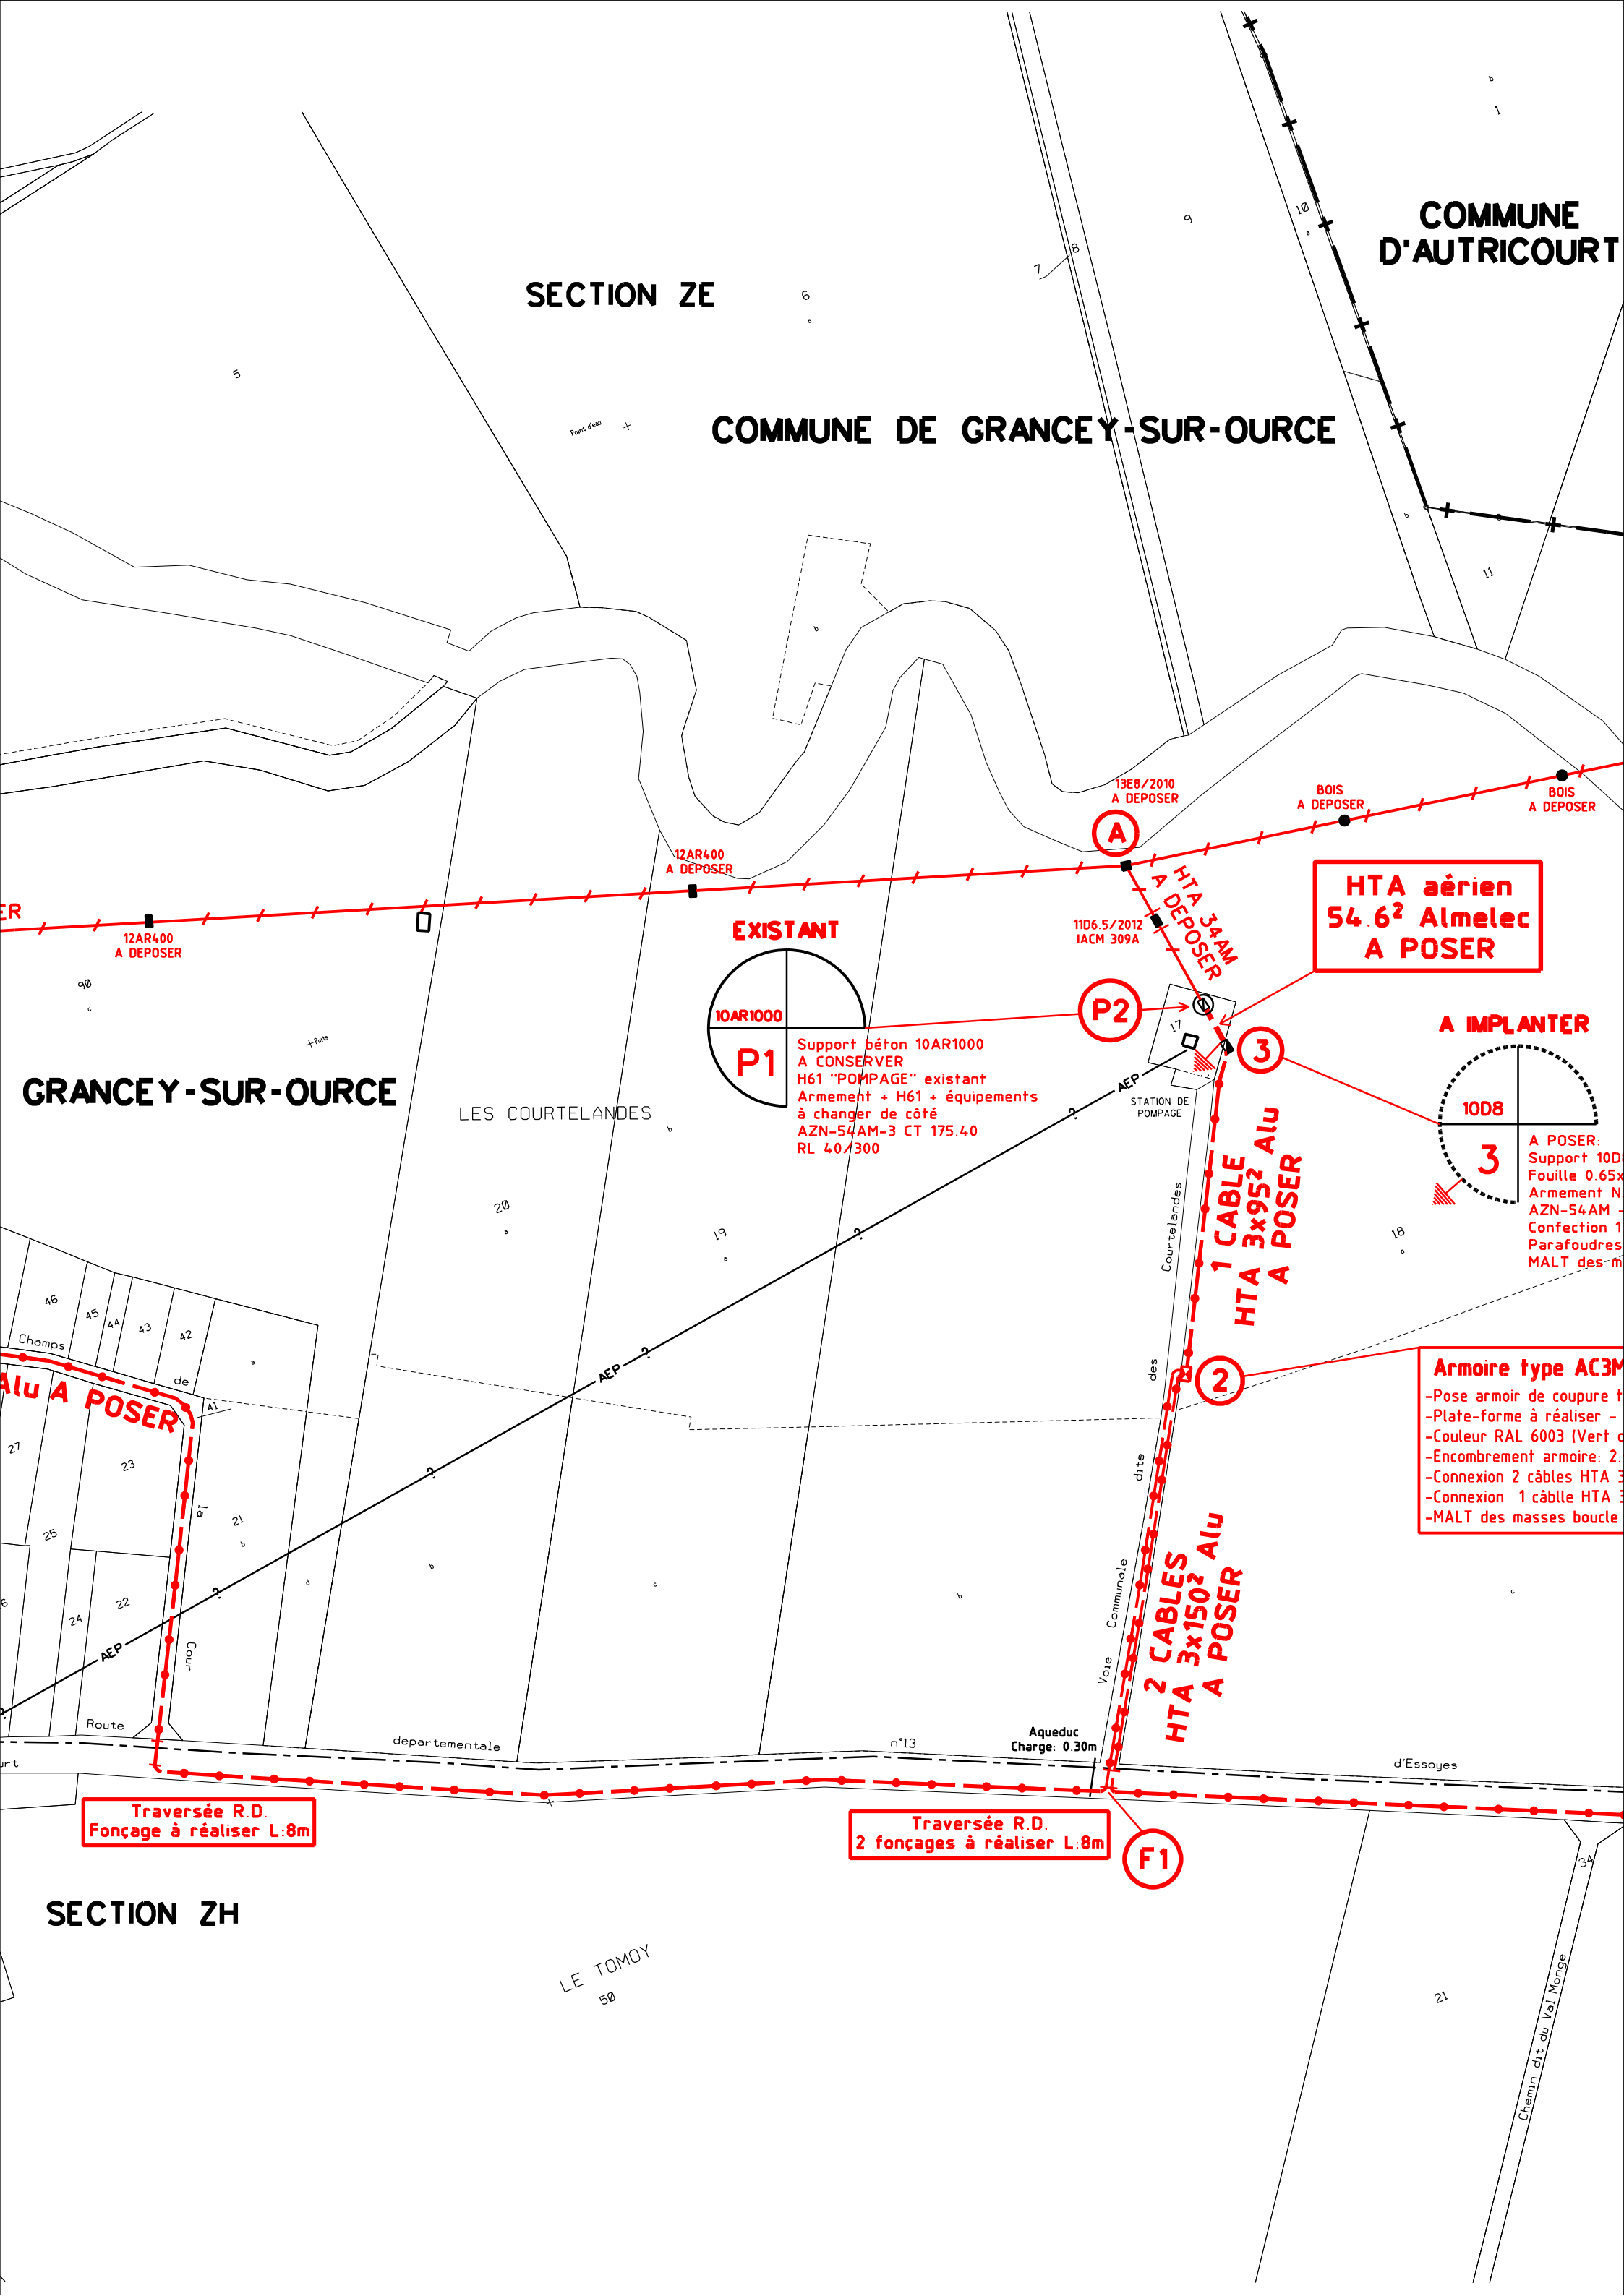

COMMUNE D'AUTRICOURT

SECTION ZK

SECTION ZE

COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE


SECTION ZE

COMMUNE D'AUTRICOURT

SECTION ZH

**HTA aérien
4.6² Almelec
A POSER**

A IMPLANTER



A POSER:
Support 10D8
Fouille 0.65x0.60x2.00m-C3
Armement NA1Y-2000-S
AZN-54AM - 3 CT 175.40 -RL 40/300
Confection 1 ERAS HTA 95Alu
Parafoudres et ponts gainés 54AM
MALT des masses forme patte d'oie

Armoire type AC3M PROJETÉE

- Pose armoire de coupure type AC3M
- Plate-forme à réaliser - Fouille 3.00m x 2.50m
- Couleur RAL 6003 (Vert olive)
- Encombrement armoire: 2.00m x 1.70m x 1.50m (Ht)
- Connexion 2 câbles HTA 3x150 Alu avec jeux d'extrémités
- Connexion 1 câble HTA 3x95 Alu avec jeu d'extrémités
- MALT des masses boucle fond de fouille et ceinture équipotentielle

1 CABLE HTA 3x150² Alu A POSER

HTA 54AM A DEPOSER

**12D6.5
A DEPOSER**

**BOIS
A DEPOSER**

**12D4
A DEPOSER**

LC1

LC2

Aqueduc
Charge: 0.30m

Moisey-le-Duc

d'Essoyes

Chemin dit du Val Monge

Chemin dit du Val Dien

L'Ource

Ruisseau

Fontaine

Montpenty

21

35

36

39

37

38

40

11

12

51

52

50

49

46

53

13

15

3

2