



SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR
9 A Rue René Char - BP 67154 - 21 074 DIJON Cédex

COMMUNE DE COURTIVRON

Dissimulation des réseaux
issu du poste H61 "La Combe"
Rue de la Combe Boulanger (2ème tranche)

PLAN PARCELLAIRE

AVANT PROJET
NENEDIS : D824/.....

Echelle: 1/1000



SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR
9 A Rue René Char - BP 67154 - 21 074 DIJON Cédex
Tel: 03 80 99 99 29 Fax: 03 80 99 99 28

N° DE DOSSIER
ERS2410
TECHNICIEN
AME GUEULIN




15, rue de la Sablière - ZONE COMMERCE
78120 SAINT-DENIS-LES-BAINS
Tel: 01 47 88 00 00 Fax: 01 47 88 00 00
www.sociater.com

Dossier N° 18381

INDICE	DESIGNATION ET SUJVI	DATE
A	AVANT PROJET	H4/2018

PLAN DE SITUATION

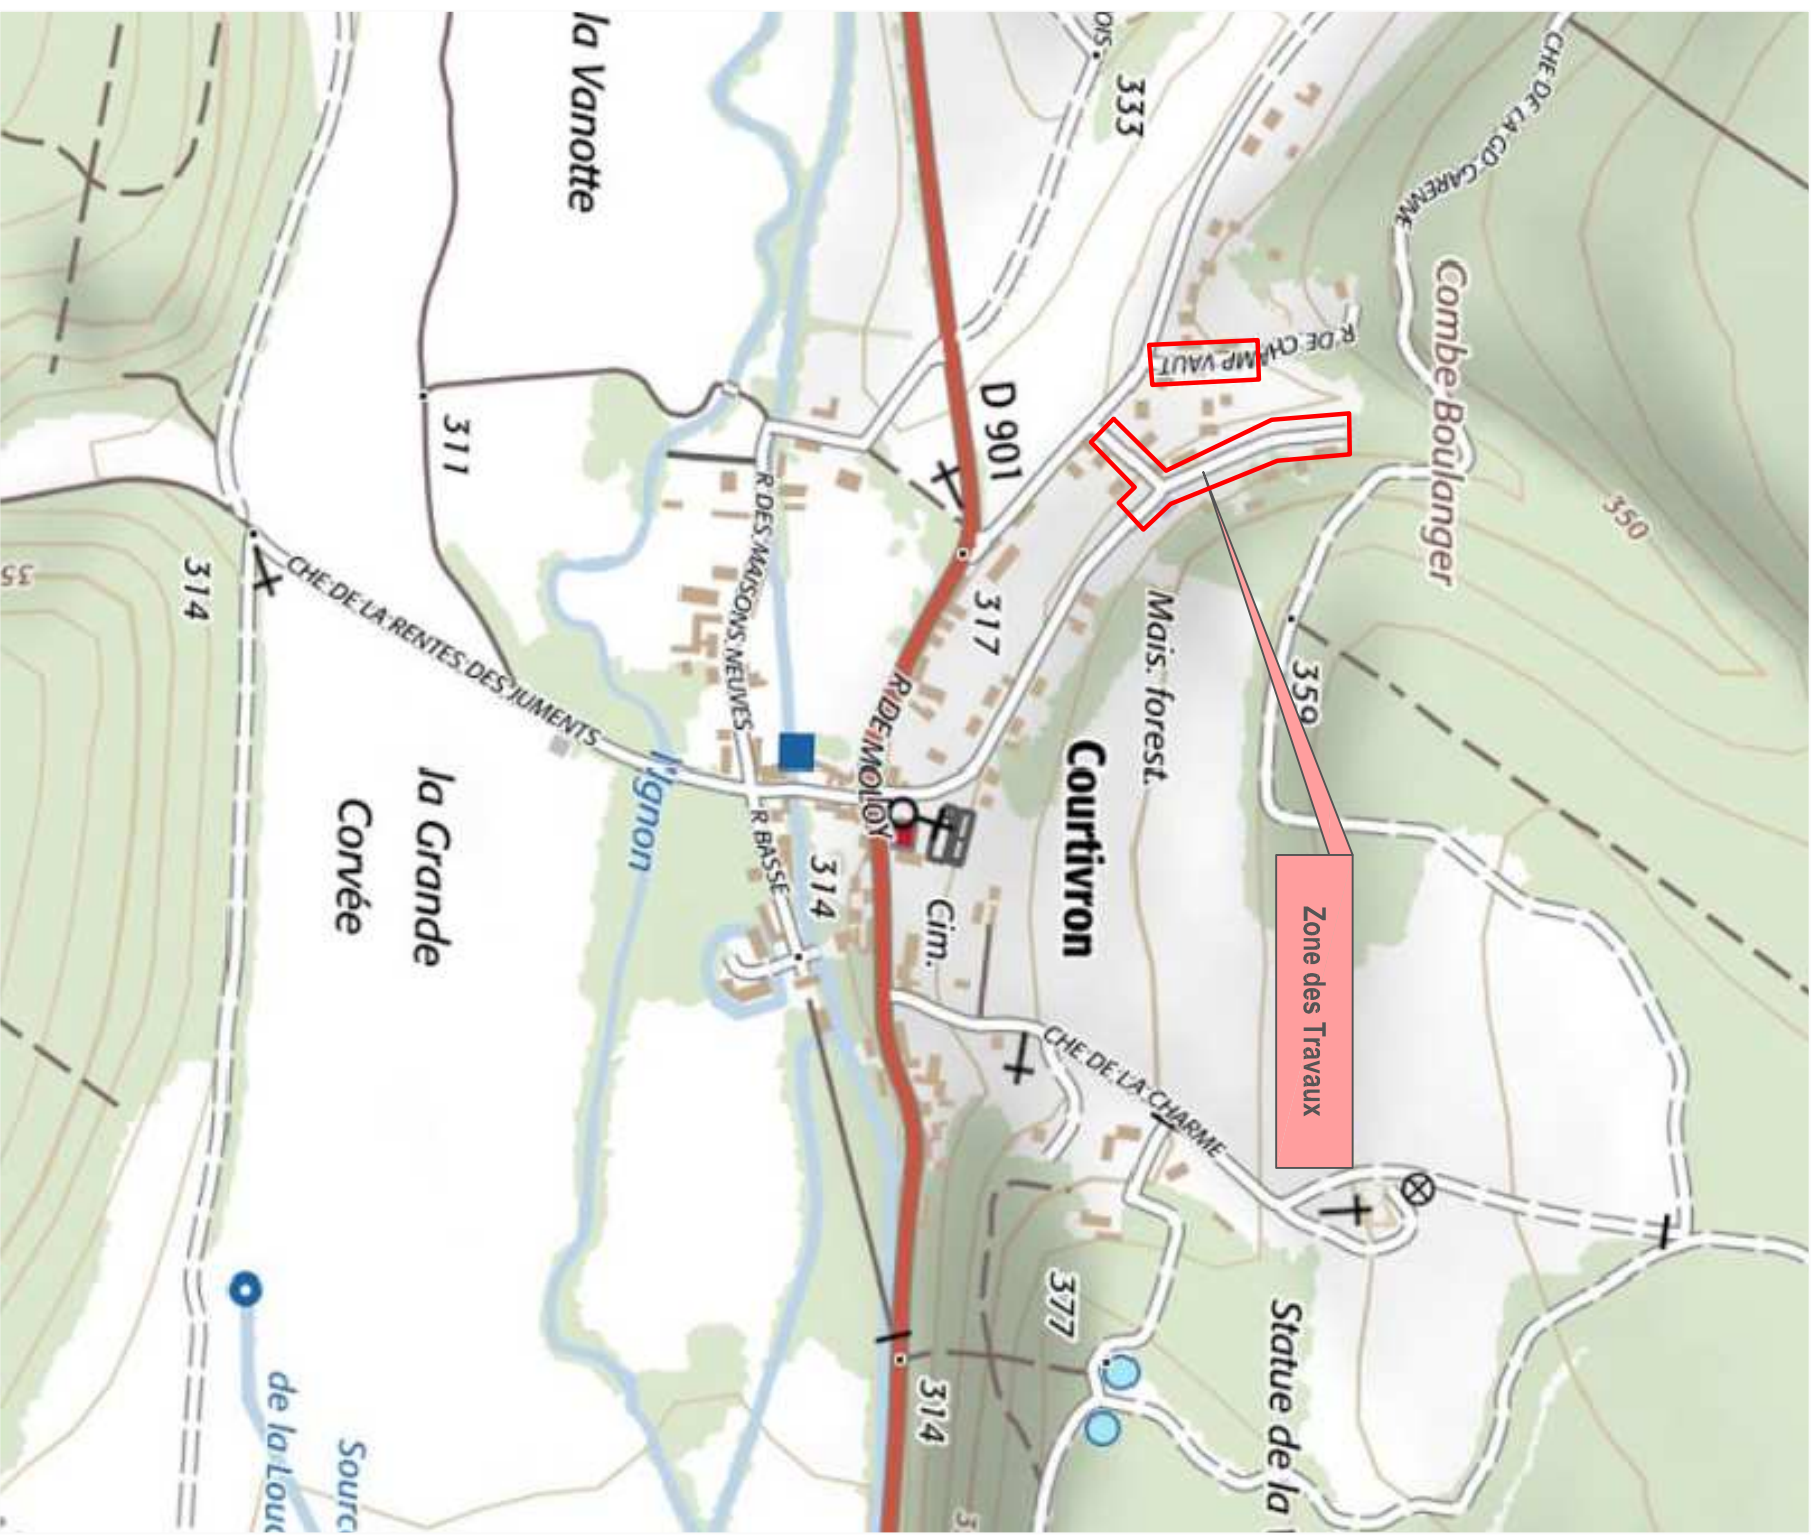


EX115
EXISTANT CONSERVE:
1 MA 11 D 8 (1990) en anfil
1 B&AS
1 table
1 terrasse FT

n°15
EXISTANT CONSERVE:
2 EA
1 B&AS
1 B&AS
1 terrasse FT

n°14
Poste:
1 Poste FT 10 B&AS en anfil
1 EA 5 CDBX (20m C3)
1 MALE FT 150P
1 ELAS 30/30
1 Poste de FT sur la ligne du support
1 protection mensulière
1 terrasse FT - 1 table FT

J
Existants Conserve:
1 Poste RENBT 7500 en anfil
3 Modules BT 150P
1 MALE FT 150P
1 MALE FT 2x20P
1 Aérien
1 Recensement BT 150P

H
Existants Conserve:
1 Poste RENBT 7500 en anfil
4 Modules BT 150P
1 Module 2x20P
1 MALE FT
1 MALE FT
1 Recensement BT 150P
1 Recensement BT 150P
1 Support de 24 Principes (Principales LANCY) (P2)

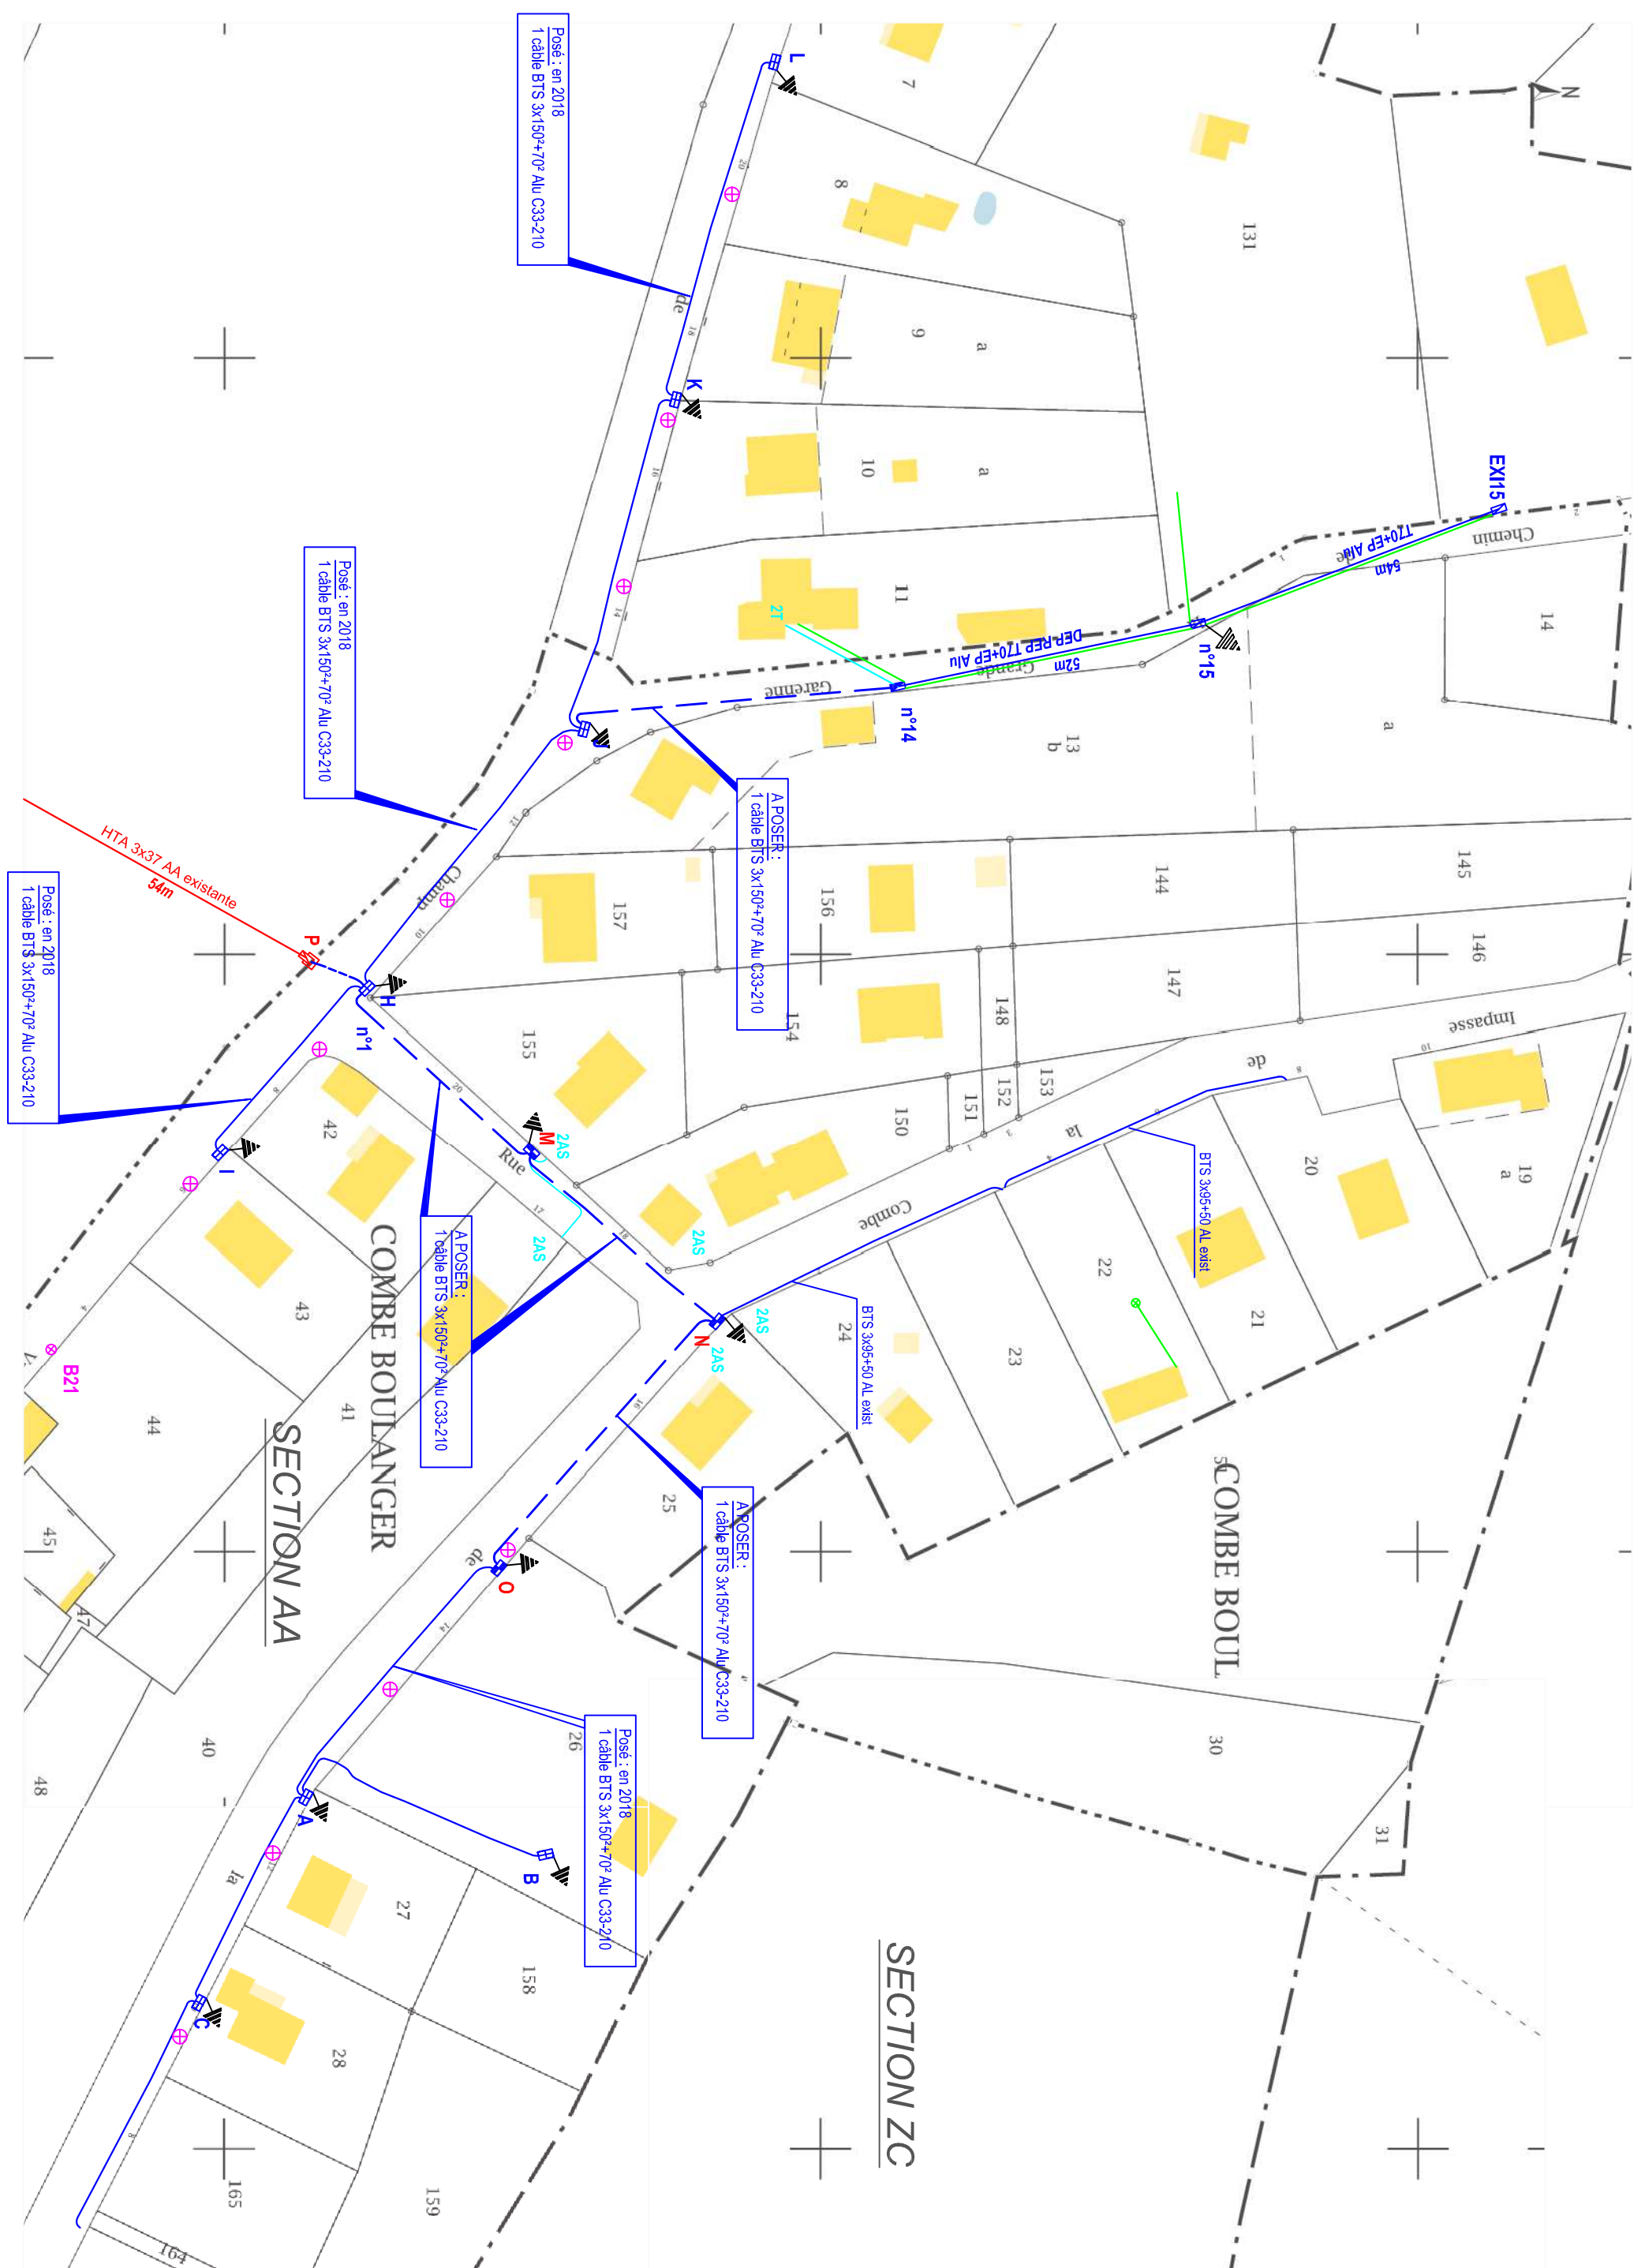

M
A EXISTANT:
1 Poste RENBT 7500 (H.C.0.75m) en anfil
1 Module BT 150P
2 Modules 2x20P
(table + tablette - 2.500)

N
A EXISTANT:
1 Poste RENBT 400 (H.C.0.75m) en anfil
1 Module BT 150P
1 Module 2x20P
1 MALE FT isolée de son onduleur FT
(table + tablette - 2.500)

O
A EXISTANT:
1 Poste RENBT 7500 (H.C.0.75m) en anfil
1 Module BT 150P
2 Modules 2x20P
1 MALE FT isolée de son onduleur FT
(table + tablette - 2.500)